



Allgemeine Geschäftsbedingungen


für den Netzanschluss, die Netznutzung und die Lieferung
elektrischer Energie Anhänge 1 - 4

gültig ab 1. Januar 2026

Version ab
01.01.2026

Anhang 1

Eigentum und Kostenfolge innerhalb und ausserhalb der Bauzone

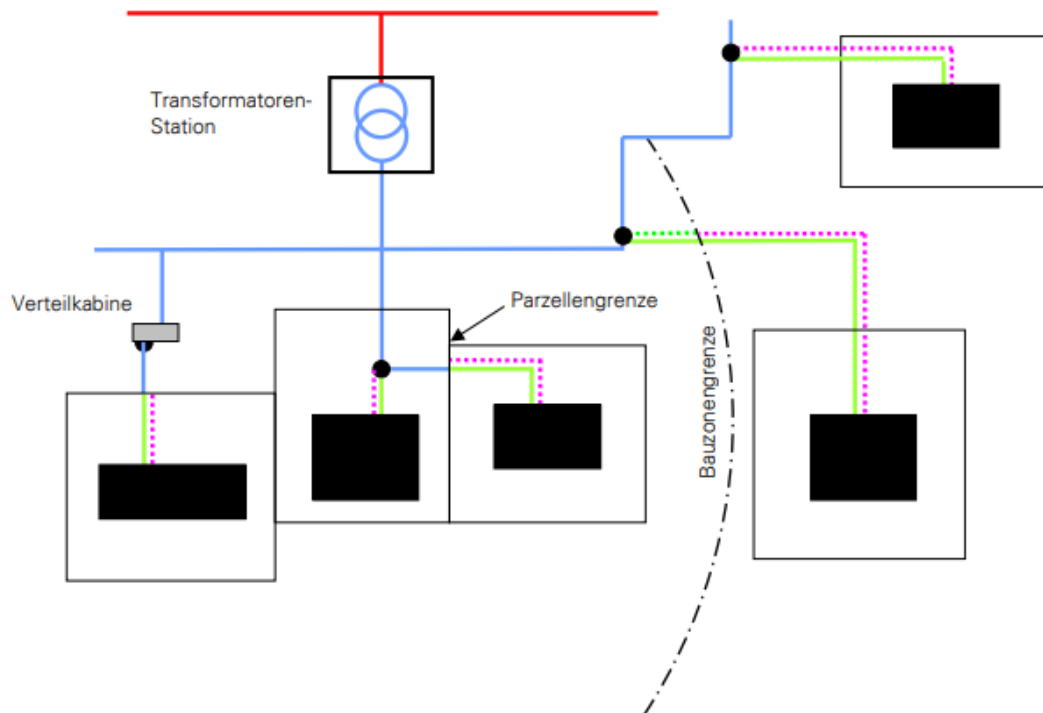

Begriffe

- Groberschliessung
- Feinerschliessung
- Anschlussleitung im Eigentum der EWS AG
- Bauliche Voraussetzungen im Eigentum EWS AG
- Bauliche Voraussetzungen im Eigentum des Netzanschlussnehmers
- Netzanschlussstelle

Kostenfolge

Netzanschlusskosten:

Die Ansätze des pauschalisierten Netzanschlussbeitrages sind in der folgenden Tabelle ersichtlich. Die Ansätze werden periodisch überprüft und bei Bedarf angepasst. Diese Ansätze gelten bis zu einer Kabellänge von 75 m. Für längere Anschlussleitungen wird ein Mehrlängenzuschlag in Rechnung gestellt. Spezielle Netzanschlüsse werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Netzkostenbeitrag:

Der Netzkostenbeitrag deckt einen Teil der Mehrbeanspruchung des Verteilnetzes in der Mittel- und Niederspannungsebene und wird aufgrund der verlangten Leistung bestimmt. Die Grundlage zur Berechnung des Netzkostenbeitrags bildet die Sicherungsgrösse der Hausanschlussleitung. Bei einer Veränderung, respektive Erhöhung des Anschlusswertes wird der Netzkostenbeitrag aufgrund der Differenz zwischen dem alten und dem neuen Anschlusswert berechnet.

Netzkostenbeitrag (NE7)		
Anschlussüberstromunterbrecher in Ampere	CHF/Ampere	Kosten in CHF
25	150	3'750.00
40	150	6'000.00
63	150	9'450.00
80	150	12'000.00
100	150	15'000.00
125	150	18'750.00
160	150	24'000.00
200	150	30'000.00
250	150	37'500.00
315	150	47'250.00
355	150	53'250.00
400	150	62'000.00
500	150	75'000.00


Netzanschlussbeitrag innerhalb der Bauzone (NE7)		
Anschlussüberstromunterbrecher in Ampere	CHF/Ampere	Zusatz pro lfm in CHF
25	7'000.00	50.00
40	7'000.00	50.00
63	7'000.00	50.00
80	9'500.00	75.00
100	9'500.00	75.00
125	9'500.00	75.00
160	9'500.00	75.00
200	15'000.00	135.00
250	15'000.00	135.00
315	21'000.00	200.00
355	21'000.00	200.00
400	30'000.00	315.00
500	30'000.00	315.00

Netzanschlussbeitrag ausserhalb der Bauzone (NE7)		
Anschlussüberstromunterbrecher in Ampere	CHF/Ampere	Zusatz pro lfm in CHF
25	7'000.00	50.00
40	7'000.00	50.00
63	7'000.00	50.00
80	9'500.00	75.00
100	9'500.00	75.00
125	9'500.00	75.00
160	9'500.00	75.00
200	15'000.00	135.00
250	15'000.00	135.00
315	21'000.00	200.00
355	21'000.00	200.00
400	30'000.00	315.00
500	30'000.00	315.00

Alle Preise exkl. MWST

Anhang 2

Abgrenzungen für Netzanschluss und bauliche Voraussetzungen

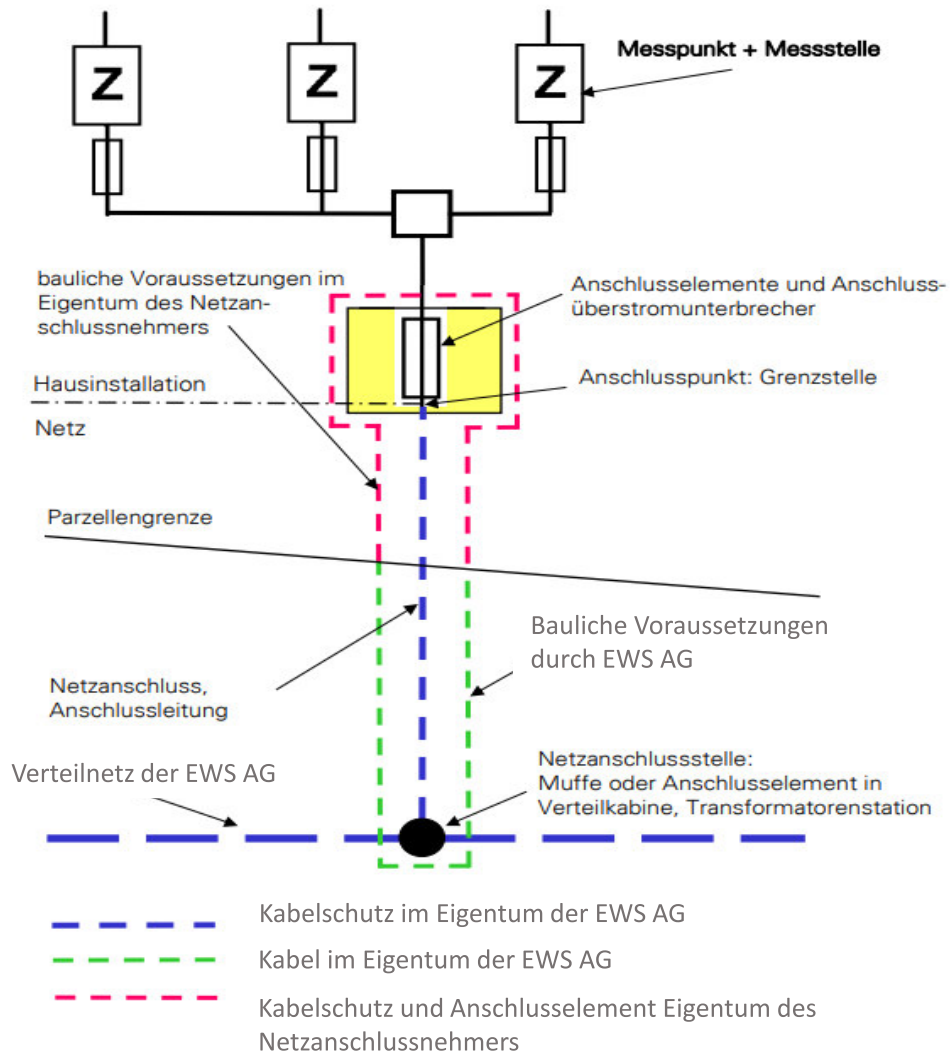

Allgemeines:


Sämtliche Tiefbauarbeiten innerhalb der Bauzone ab Parzellengrenze gehen zu Lasten des Anschlussnehmers. Ausserhalb der Bauzone sind die baulichen Voraussetzungen bis zur Netzan Anschlussstelle zu Lasten des Anschlussnehmers auszuführen. Diese beinhaltet unter anderem Graben erstellen, Kabelschutzhülle verlegen, Schutzbeton oder Aushubmaterial über Kabelschutzhülle einbringen, Warnband verlegen, eventuell Kabelschacht setzen, usw.

Anhang 3

Mittelspannungsnetz NE 5b

Eigentum und Kostenfolge innerhalb und ausserhalb der Bauzone

Mittelspannungsnetz EWS AG

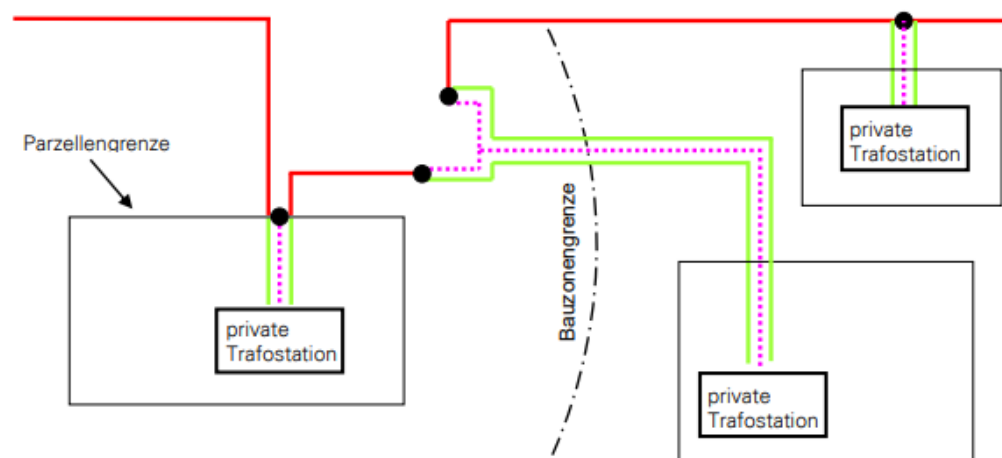

- Bauliche Voraussetzung und Kabel zu Lasten der EWS AG
- Anschlussleitung zu Lasten Netzanschlussnehmer, Eigentum EWS AG
- Bauliche Voraussetzung zu Lasten Netzanschlussnehmer, Eigentum EWS AG
- Netzanschlusspunkt

Kostenfolge

Netzkostenbeitrag:

Für Anschlüsse an die Mittelspannungsebene wird der Netzkostenbeitrag aufgrund des spezifischen Wertes ermittelt. Bei einer Veränderung, respektive Erhöhung des Anschlusswertes wird der Netzkostenbeitrag aufgrund der Differenz zwischen dem alten und dem neuen Anschlusswert berechnet.

Netzanschlussbeitrag:

Die Netzanschlusskosten werden nach Aufwand verrechnet. Dies sind unter anderem: Projektierung, Bauleitung, Abrechnungsunterlagen und Dokumentationen; Bauliche Voraussetzungen, z.B. Tiefbauarbeiten, Kernbohrungen, Betonarbeiten und Abdichtungen; Anschlussfelder und Übergabeschalter in der Transformatorenstation des Anschlussnehmers; Aufwand der Netzarbeiten; Zählermontage; Aufzählung nicht abschliessend.


Netzkostenbeitrag Mittelspannung (NE5)		
Anschlussüberstromunterbrecher in kVA	CHF /kVA	Kosten in CHF
250	130	32'500.00
400	130	52'000.00
630	130	81'900.00
1000	130	130'000.00
1630	130	211'900.00

Netzanschlussbeitrag innerhalb der Bauzone (NE5)	
Anschlussüberstromunterbrecher in Ampere	CHF /Ampere
nach effektivem Aufwand	

Alle Preise exkl. MWST

Anhang 4

Eigentumsverhältnisse in der privaten Transformatorstation

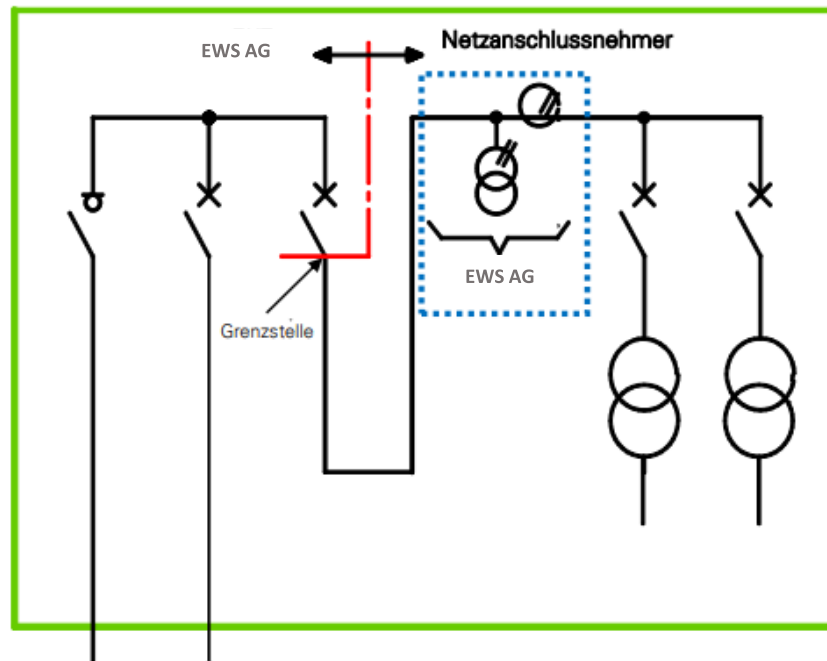

- Eigentumsgrenze
- Transformatorstation
- ... Messeinrichtung
- ... EWS AG